



Số: 1798/KQTN-QTTNMT

Tây Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2024

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Địa chỉ : Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày nhận mẫu : 24/7/2024

Loại mẫu : Nước thải công xả từ hồ sinh học ra môi trường.

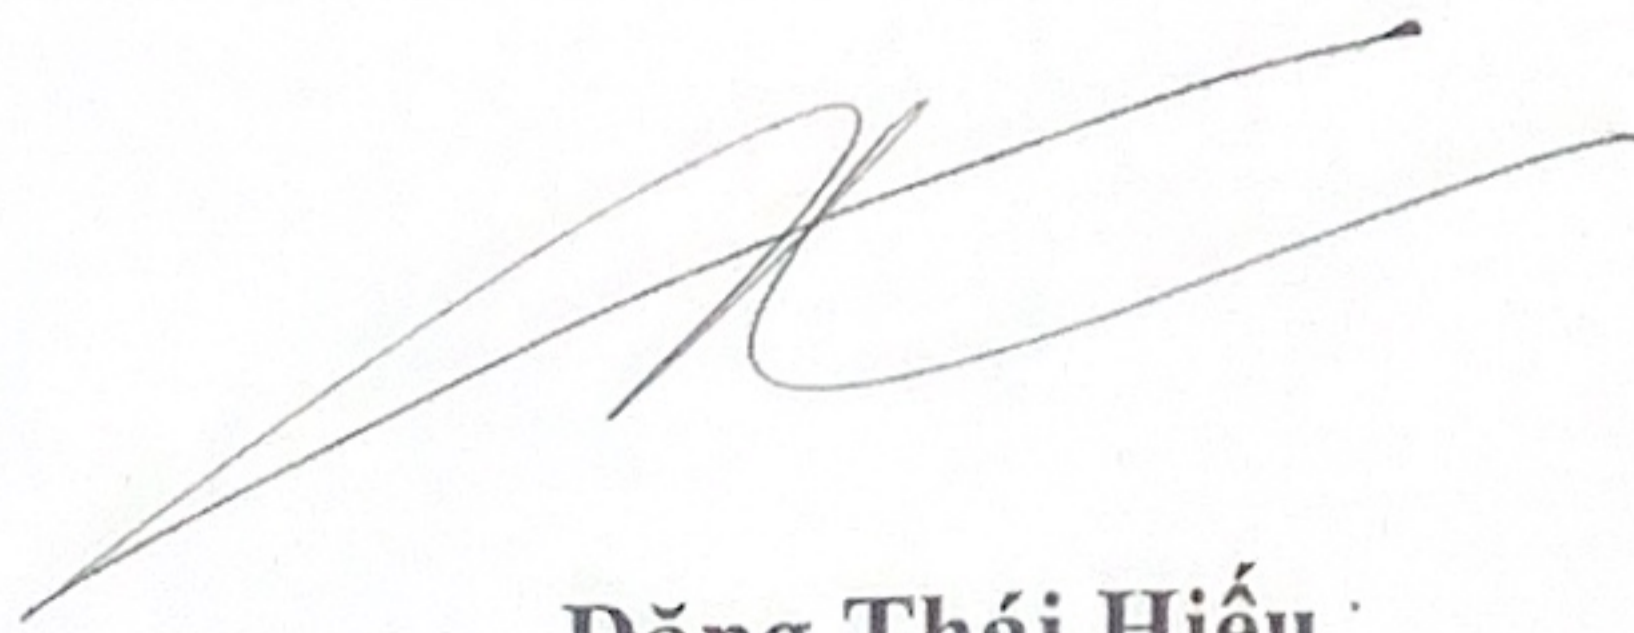
Thời điểm lấy mẫu: 09h00', ngày 24/7/2024

Mã số mẫu : 1745-24 (NT2)

STT	Tên chỉ tiêu phân tích	Đơn vị tính	Kết quả	QCVN 01-MT:2015/BTNMT		Phương pháp phân tích
				Cột A	Cột B	
1	pH (nhiệt độ 30 °C) (**)	-	7,85	6-9	6-9	TCVN 6492:2011
2	COD (**)	mg/L	22	75	200	SMEWW5220C:2023
3	BOD ₅	mg/L	14	30	50	TCVN 6001-1:2021
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (**)	mg/L	8	50	100	SMEWW2540.D:2023
5	Amoni (tính theo N) (**)	mg/L	0,85	10	40	TCVN 5988:1995
6	Tổng Nitơ (**)	mg/L	7,19	40	60	TCVN 6638:2000

PHÒNG PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM
TRƯỞNG PHÒNG

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Đặng Thái Hiếu


Phan Kim Đồng

Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện
- (-): Không quy định
- Các phép thử được công nhận: (**): ISO/IEC 17025:2017(VLAT 1.0175)
- Thông tin ghi trên kết quả theo phiếu yêu cầu thử nghiệm của khách hàng hoặc biên bản lấy mẫu.
- Kết quả thử nghiệm này thực hiện đúng theo cam kết bảo mật tại trung tâm Quan trắc TN & MT

BM.TT.19.03 (BH02: 10/5/2023)